


西门子PLC、变频器增加RS-485隔离中继器安装图



备注:

西门子RS-485总线极性定义：B为+，A为-；
 中继器总线极性为常规定义：A为+，B为-；
 接线时请注意极性！

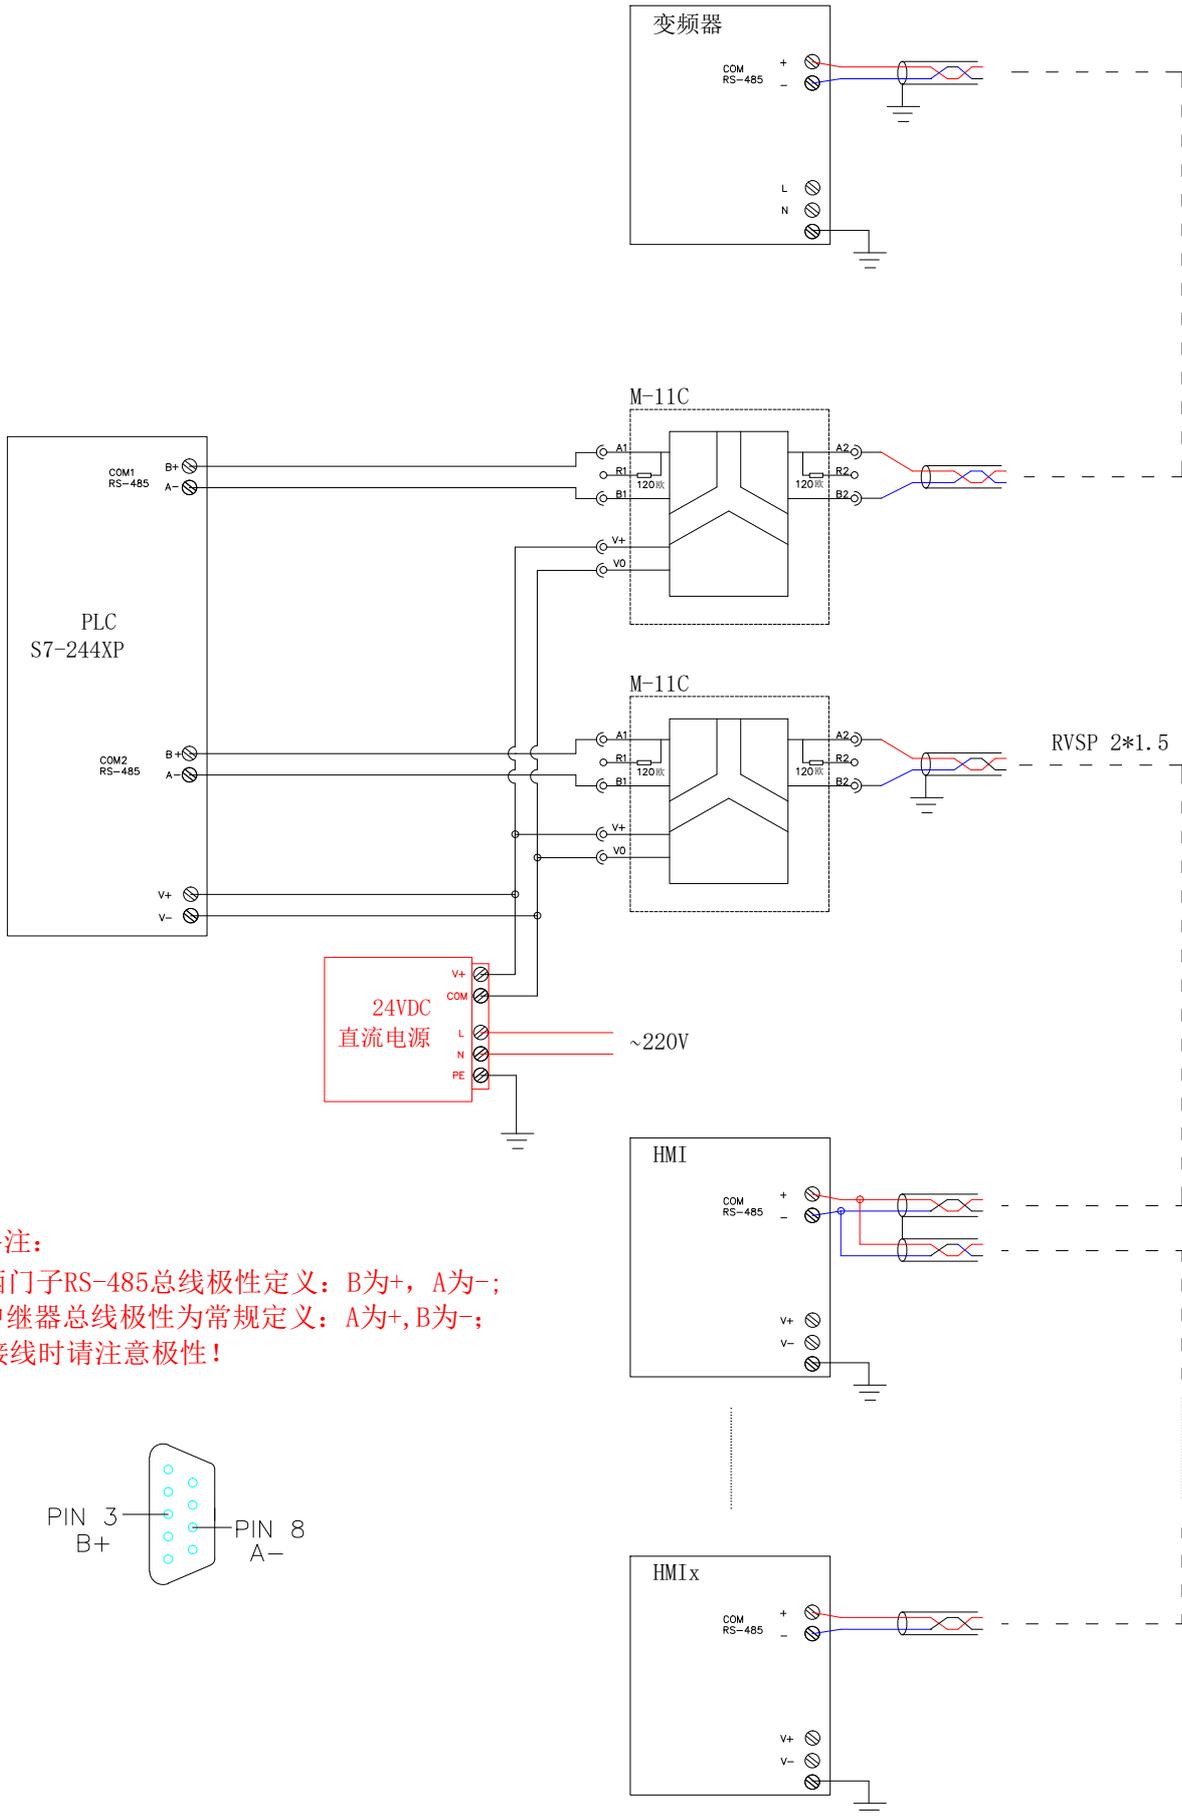